2.1. Задание параметров интеграции с «Нетрика»

Все полученные данные требуется указать в параметрах МО. Для этого требуется открыть МИС «КСАМУ», выбрать пункт меню **«ЛПУ» → «Параметры», выбрать вкладку «Сервисы»** и в группе **«Интеграция с Нетрика»** указать полученные данные в соответствующие графы (рисунок 1):

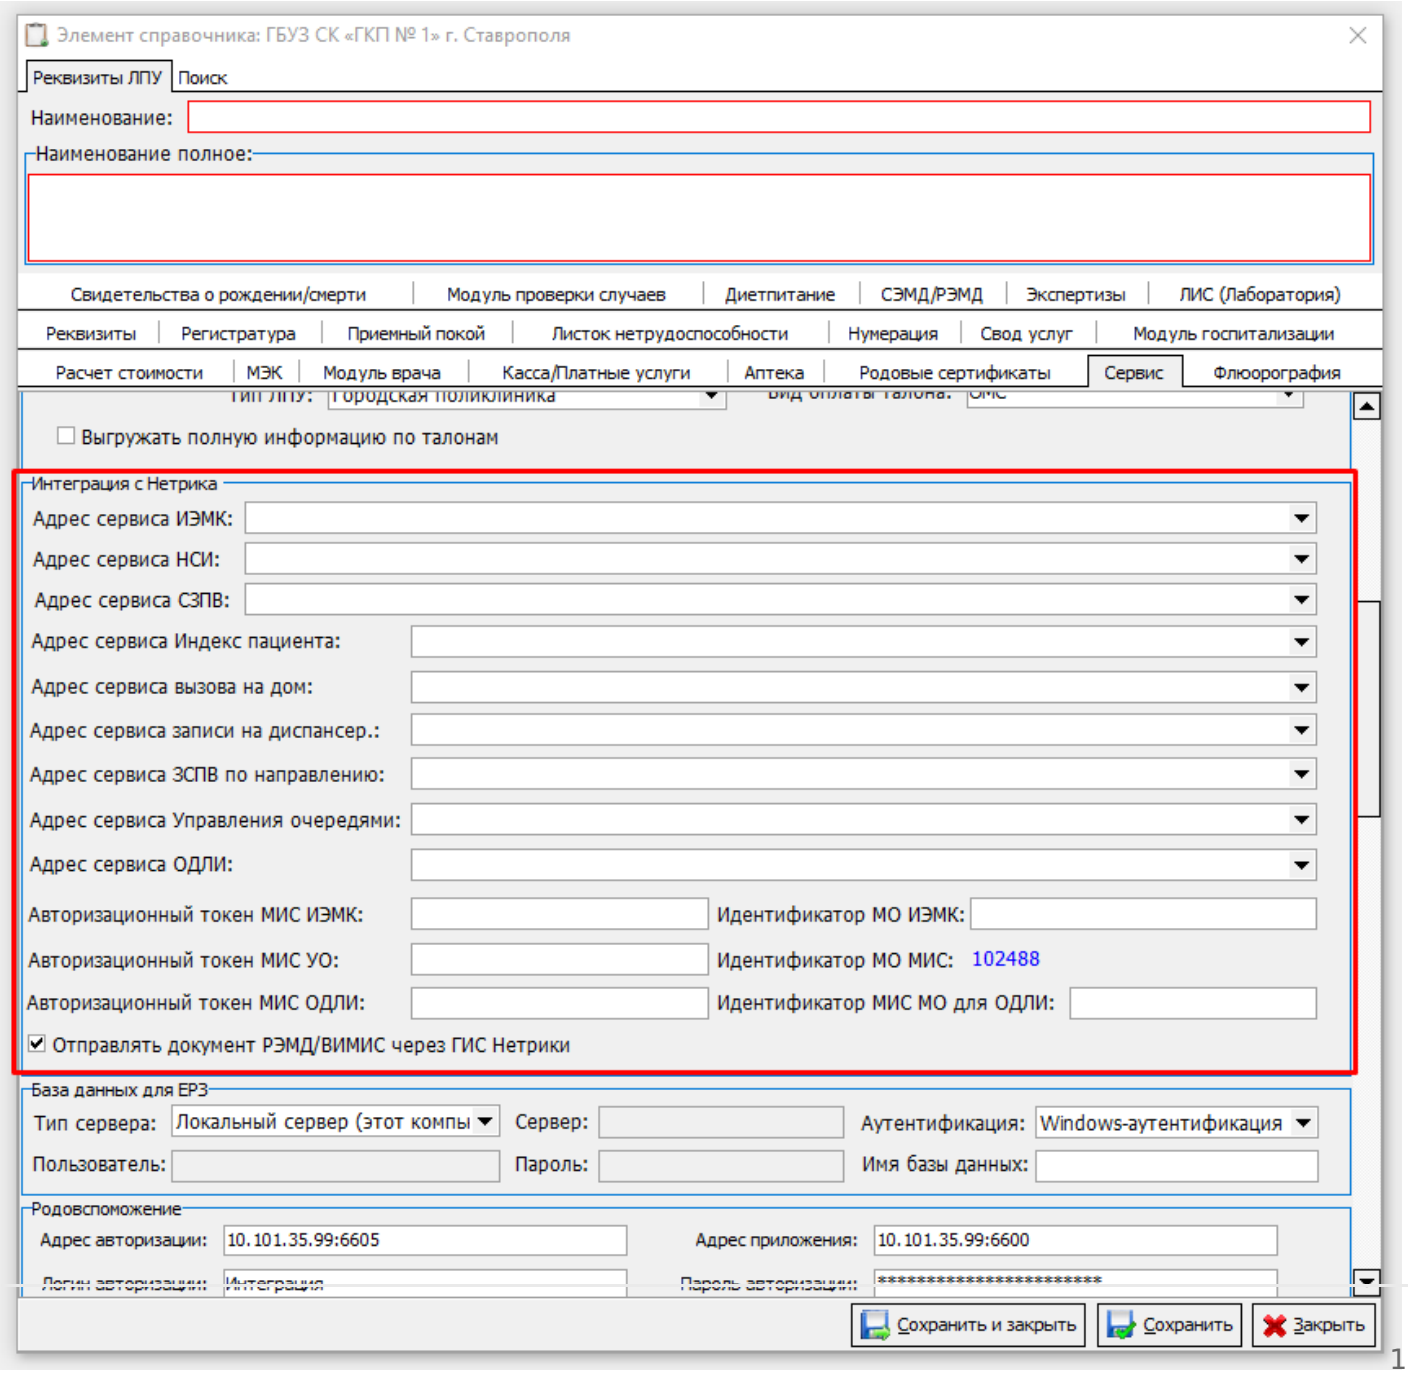


Рисунок 1.

Сопоставление НСИ МИС «КСАМУ» и НСИ ГИС СК выполнено разработчиком МИС «КСАМУ» самостоятельно на уровне внесения дополнительных кодов в НСИ МИС «КСАМУ», поэтому представителям медицинских организаций не требуется ручного сопоставления НСИ с привлечением сотрудников медицинских организаций.

Revision #3
Created 8 July 2024 08:04:12 by Панченко Андрей
Updated 8 July 2024 09:15:29 by Панченко Андрей

1 2