Настройка приложения

Минимальные системные требования для планшетов:

- Центральный процессор: SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм
- Память: 4 гб / 64 гб
- Разрешение дисплея: 1280x800 (px)
- Тип соединения: Bluetooth (4.2), WiFi (2.4GHz/5GHz), 4G LTE, SIM-карта
- Операционная система: Android 9.0 / РЕД ОС М v.04,

Установка приложения "Мобильный доктор"

Установка приложения "Мобильный доктор" выполняется из магазина приложений RuStore по следующей ссылке: Мобильный доктор.

Подключение планшета к базе данных МО

- Для работы во внутренней сети планшет использует подключение по WI-FI, в настройках приложения в поле "Настройки подключения" указывается IP адрес сервера на котором работает Сервер КСАМУ
- Для работы по мобильной сети, в настройках приложения в поле "Настройки подключения" указывается внешний IP адрес сервера на котором работает Сервер КСАМУ

Приложение "Мобильный доктор" использует для подключения и обмена данными порт 55055, он должен быть проброшен для корректного подключения.

Настройки справочников в КСАМУ

Для работы в приложении, в РМИС «КСАМУ» должны быть настроены некоторые справочники:

- Справочник «Пользователей»
- Справочник «Автомобилей МО»: для настройки необходимо перейти в пункт меню «Справочники» → «Прочие справочники» → «Автомобили МО». В открывшемся журнале используя кнопку добавления, заполнить данные об автомобиле (рисунок

1).

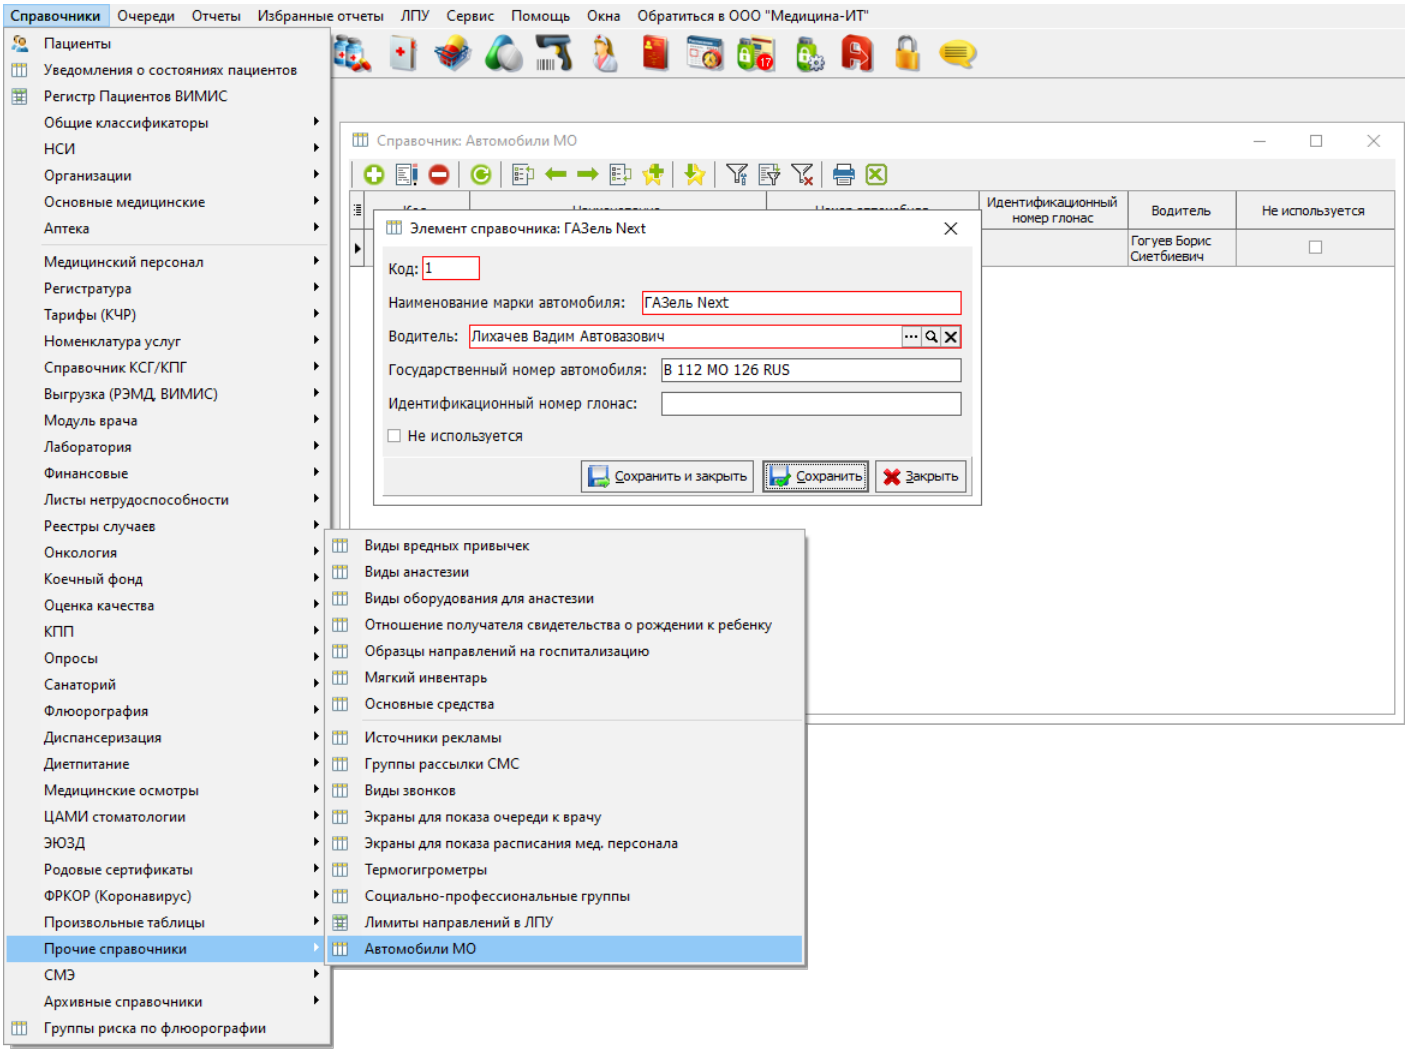
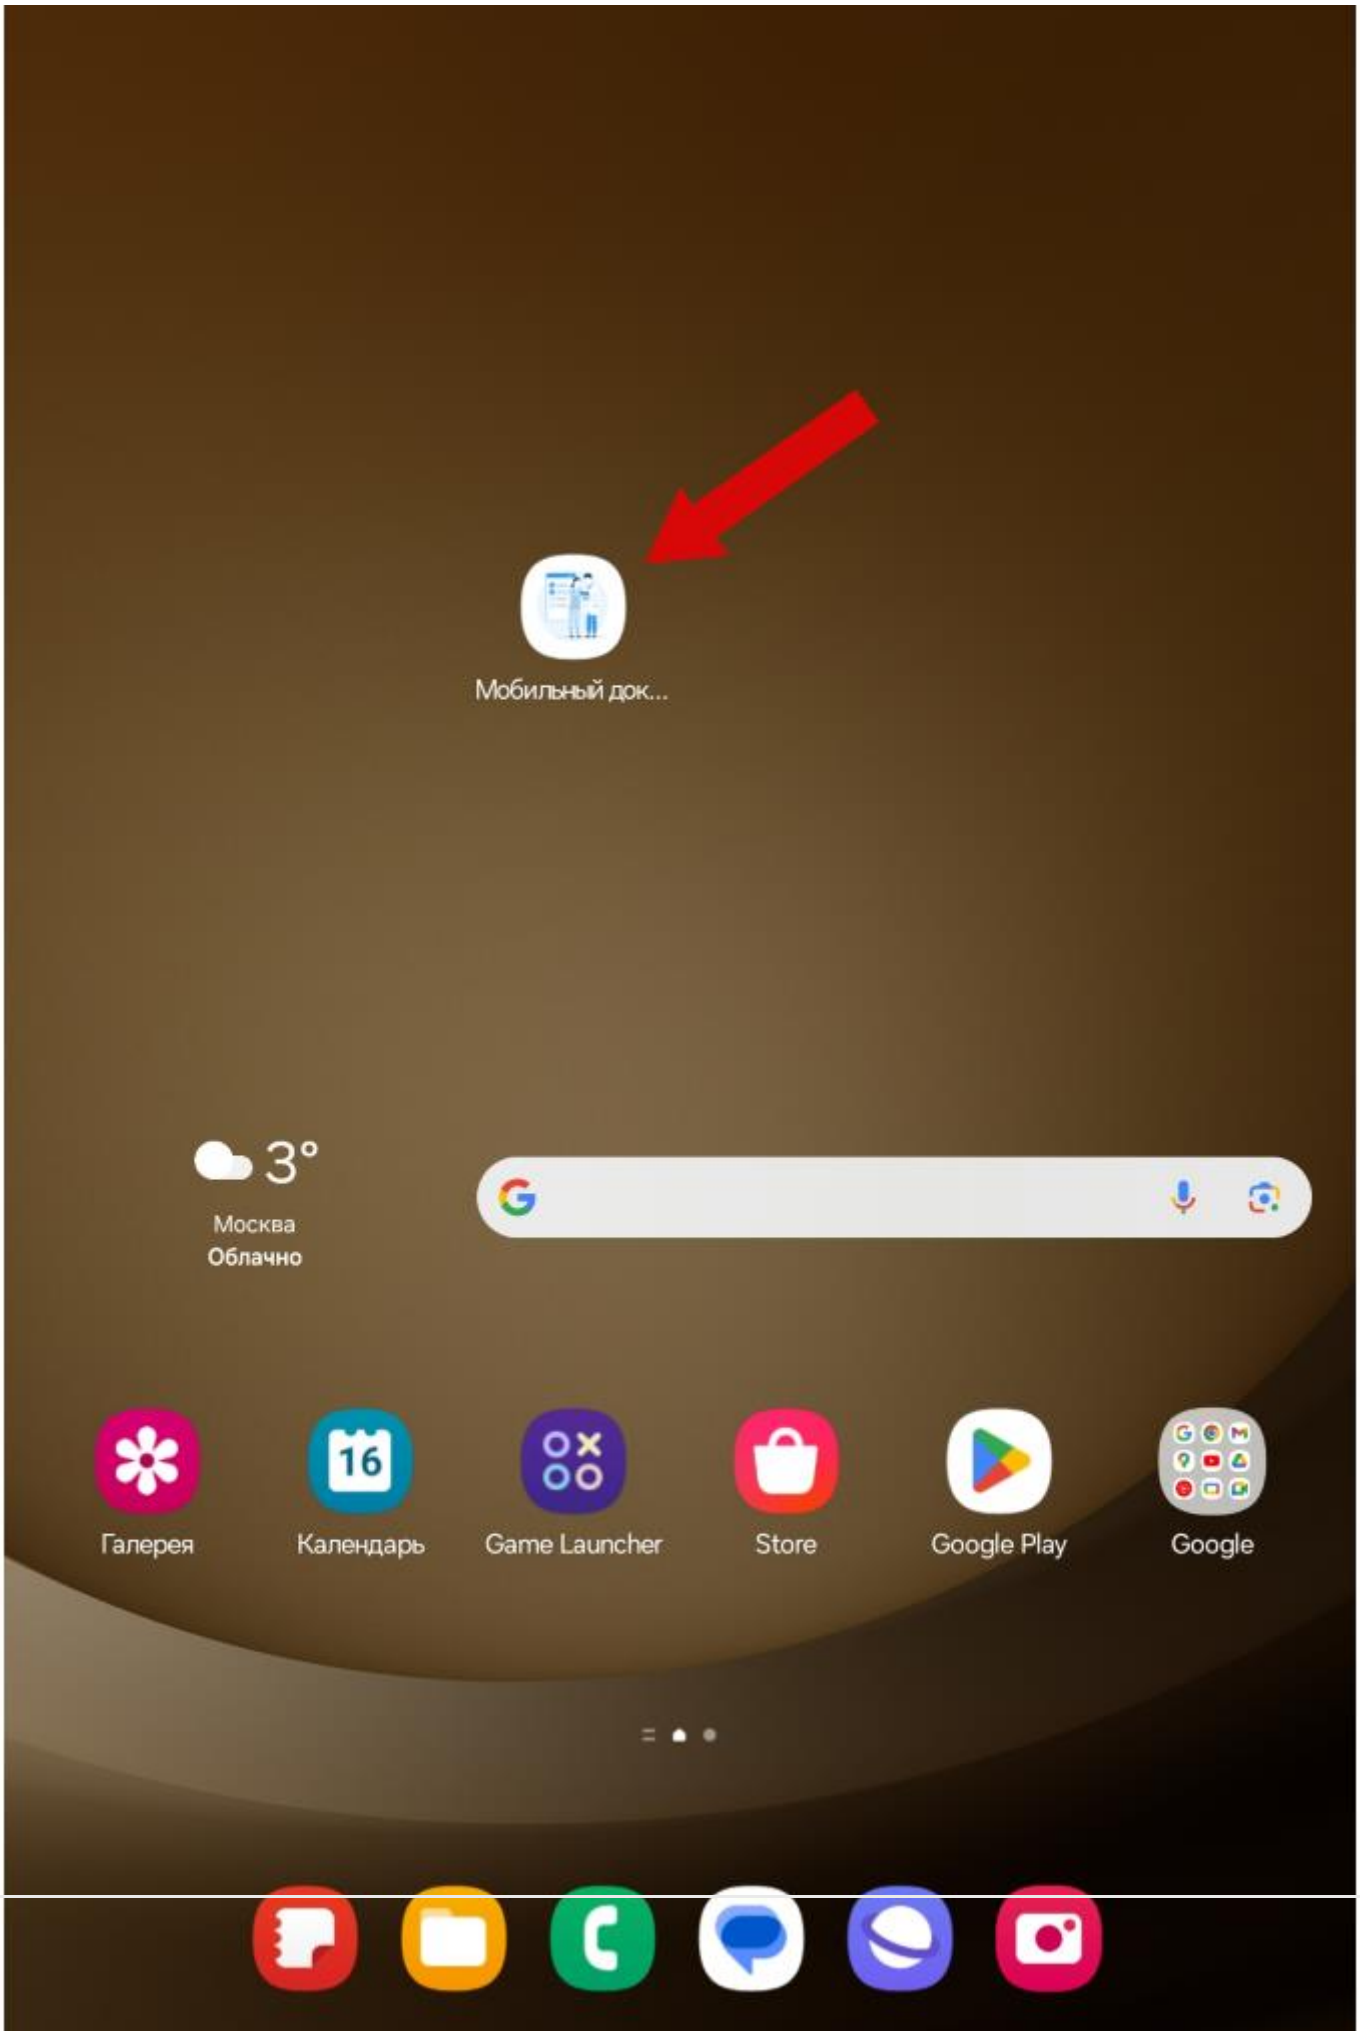


Рисунок 1 - Настройка справочника «Автомобилей МО»

Настройки приложения

На мобильном устройстве нажатием на соответствующую иконку запустить приложение «Мобильный доктор» (рисунок 2)


Мобильный док...
3°
Москва
Облачно
Галерея
Календарь
Game Launcher
Store
Google Play
Google

Посл зователя (рисунок 3),
нажа настроек программы
(рису

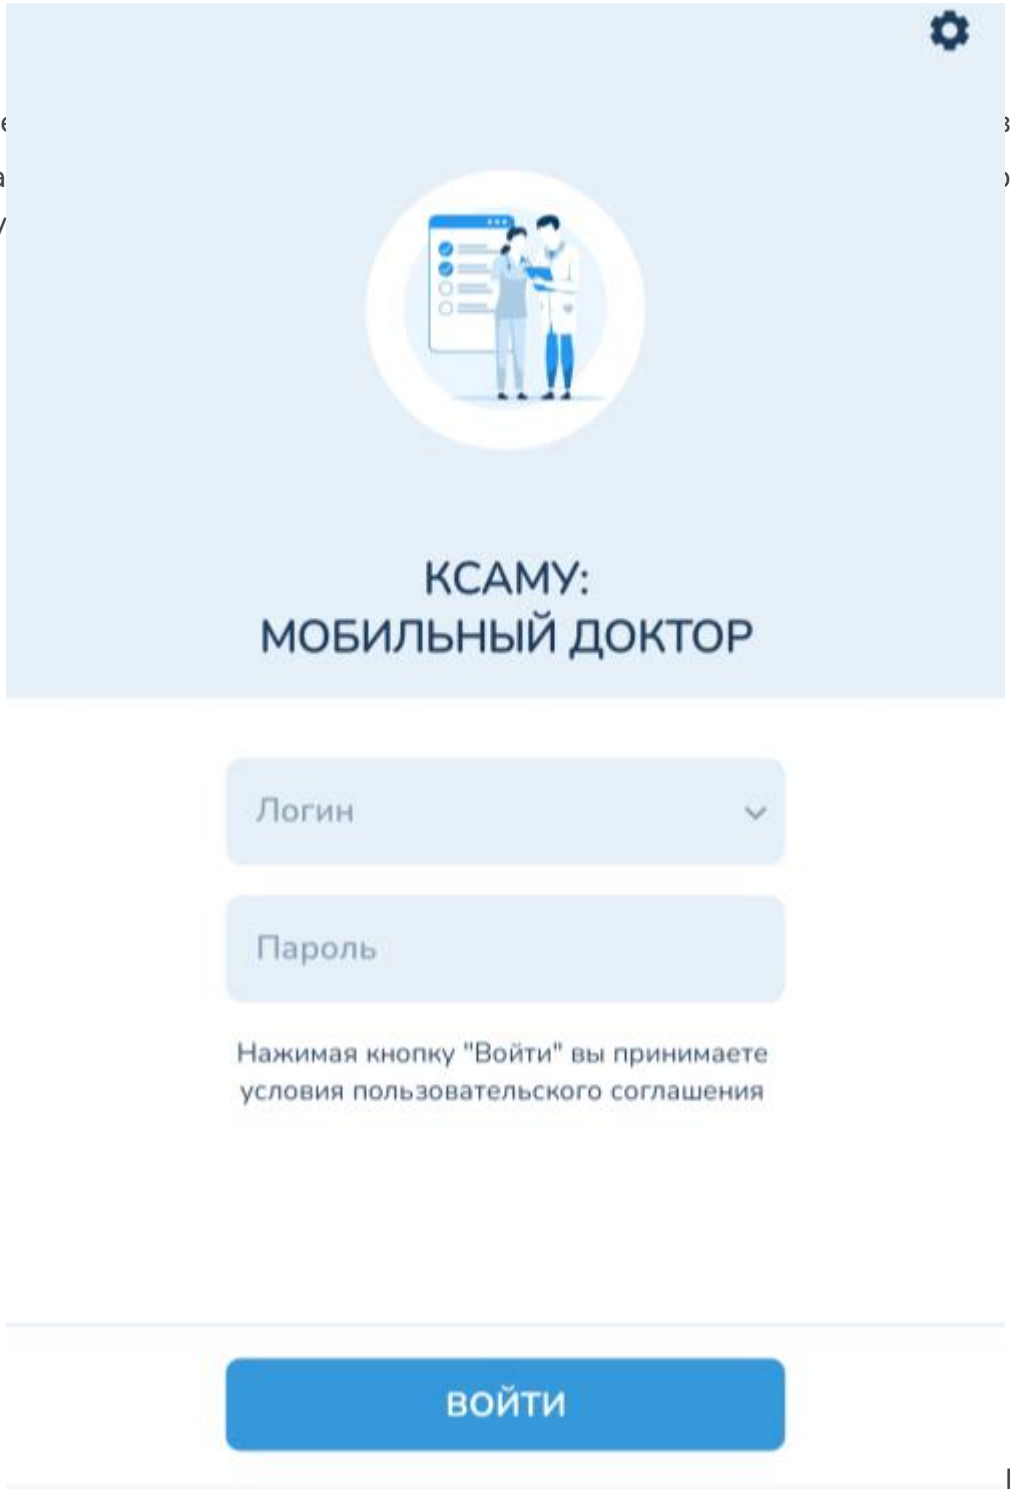


Рисунок 3 – Окно

авторизации пользователя

применить

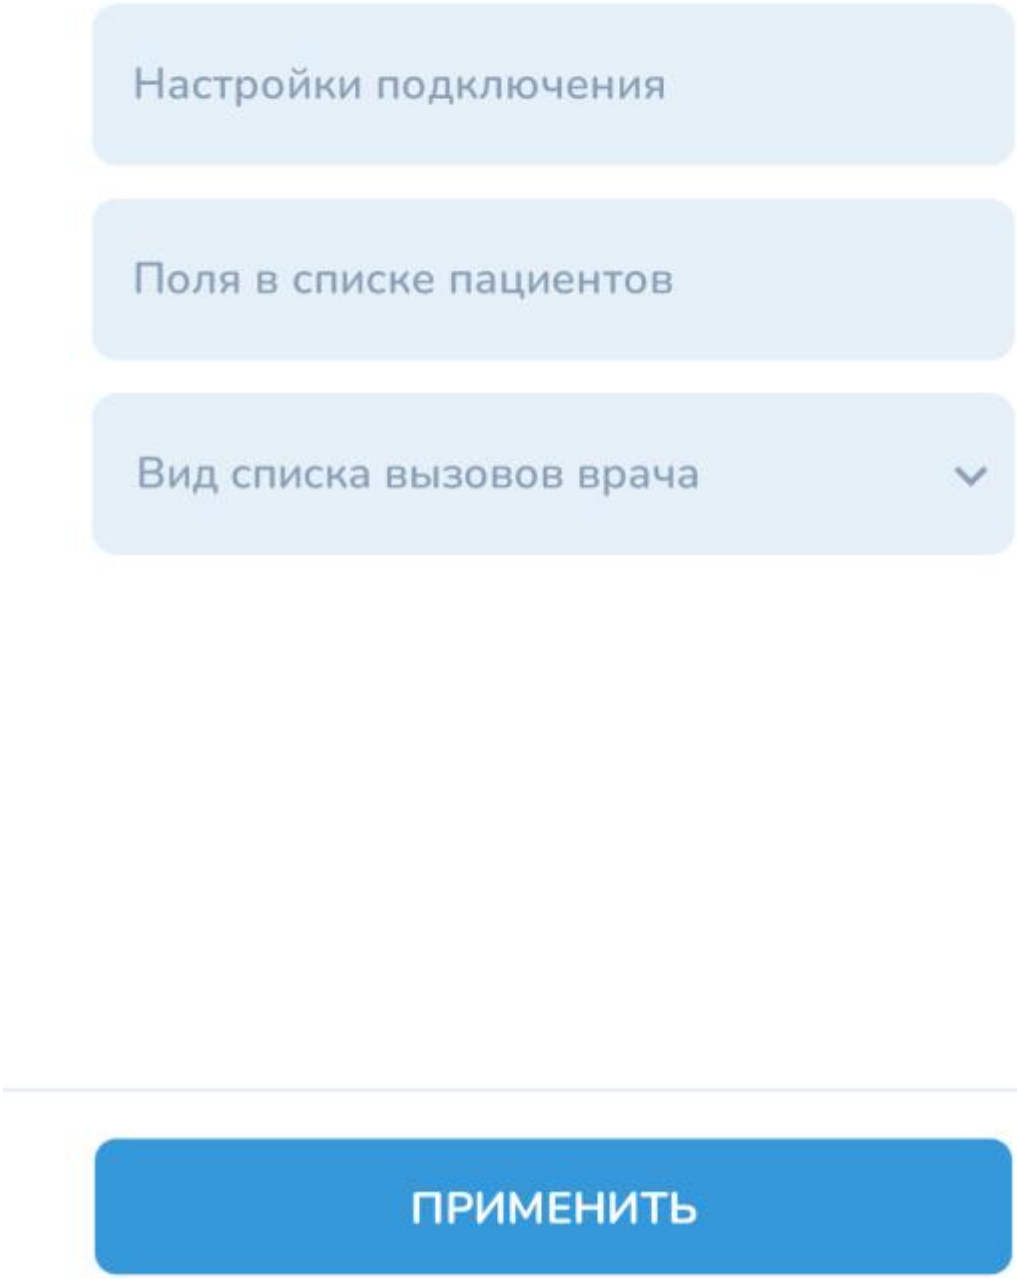


Рисунок 4 – Окно

настроек программы

В окне настроек мобильного приложения в поле «Настройки подключения» необходимо указать IP-адрес серверного компьютера, на котором развернута база данных РМИС «КСАМУ» (рисунок 5).

Важно! IP-адрес серверного компьютера должен быть доступен мобильному устройству для подключения по сети Wi-Fi.

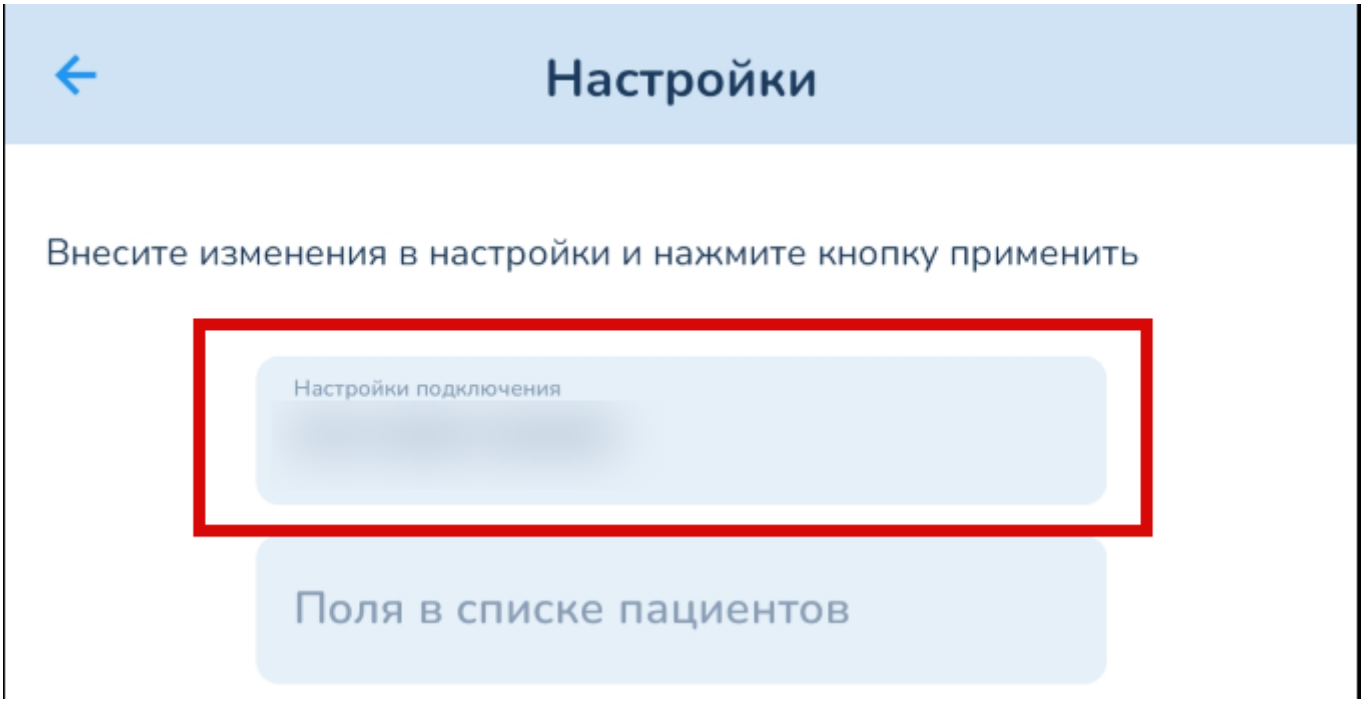


Рисунок 5 – Поле «Настройки подключения»

В поле «Вид списка вызовов врача» нужно выбрать «Неотложная помощь на дому» (рисунок 6).

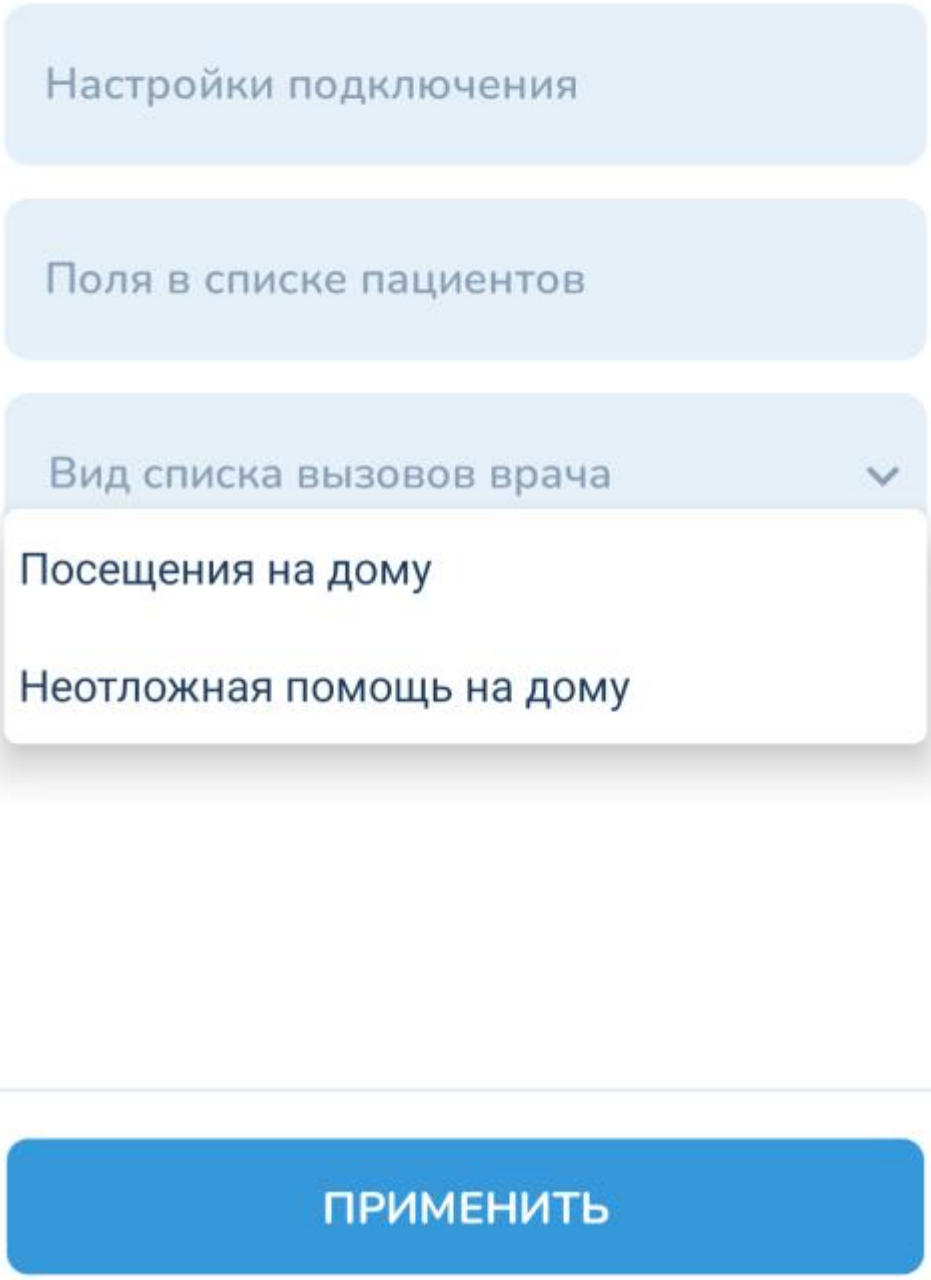


Рисунок 6 –

Настройка вида списка вызовов врача на дом

После того как вышеуказанные настройки будут выполнены, их нужно сохранить нажав на кнопку «Применить». После этого, с помощью кнопки «Назад» возвращаемся на окно авторизации пользователя (рисунок 7).

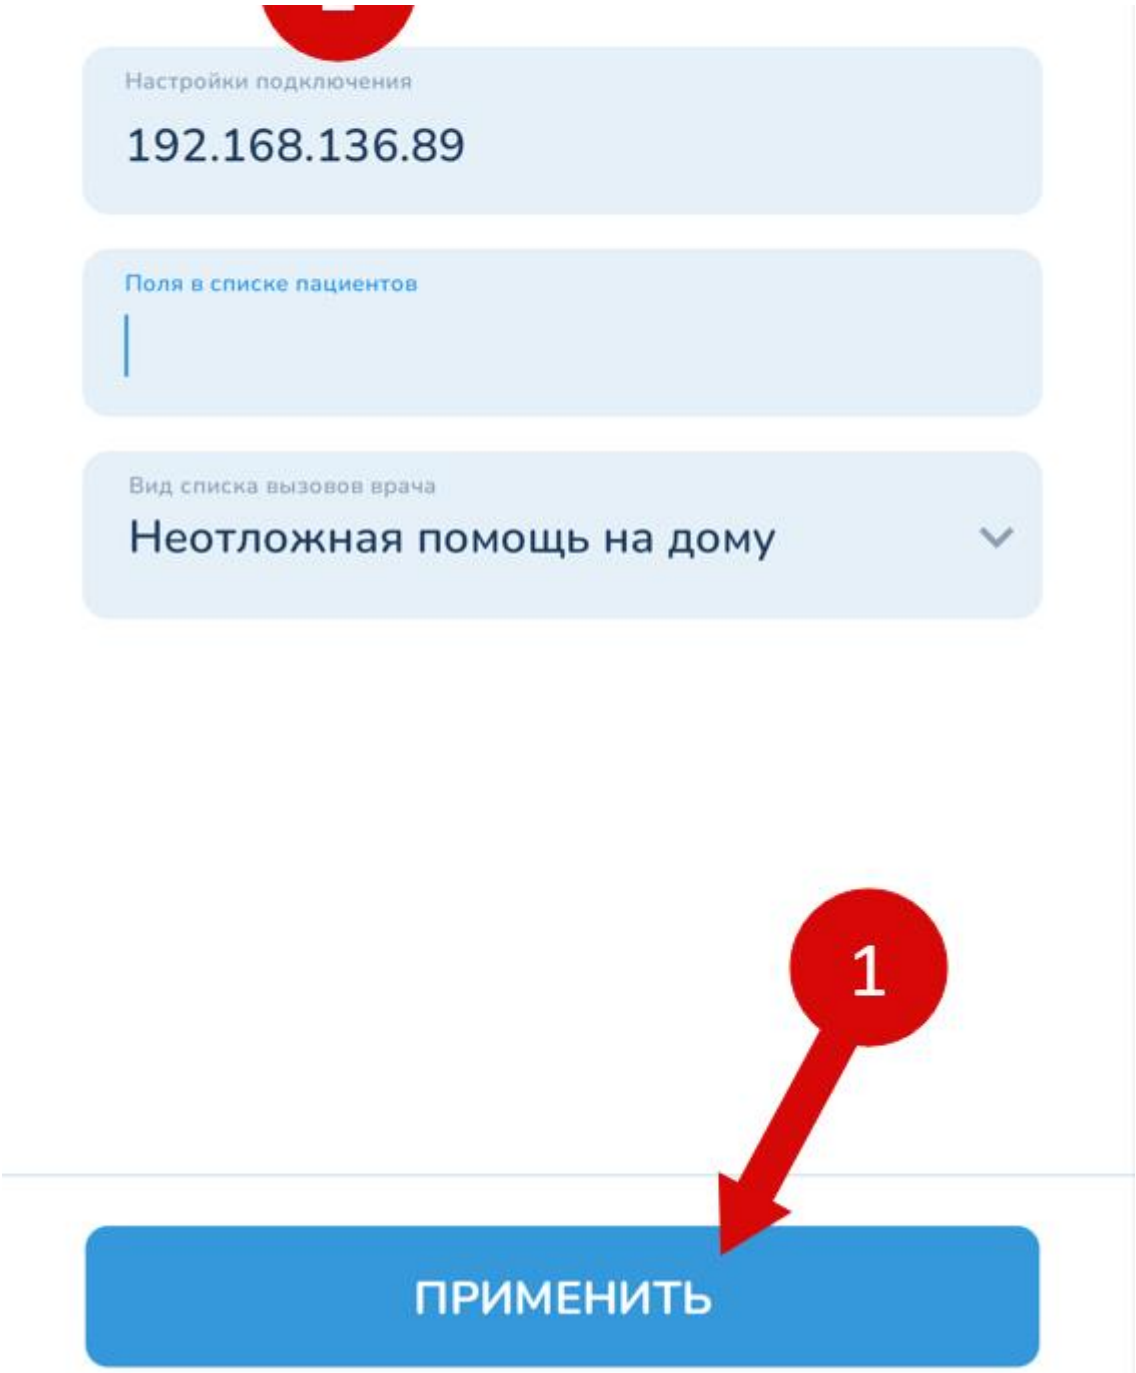


Рисунок 7 –

Применение настроек (1) и возврат к окну авторизации пользователя (2)

Revision #7
Created 28 October 2025 12:54:04 by Бондаренко Андрей
Updated 25 August 2026 12:01:12 by Плотников Глеб

1 10