


Уведомление о готовых результатах.


Включение уведомления о готовых результатах описано [тут](#).

Цвета уведомления:


Серый цвет - норма не определена или не настроена.

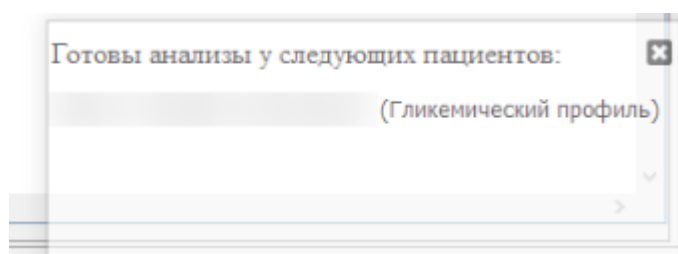

Красный цвет - в результате есть отклонение.

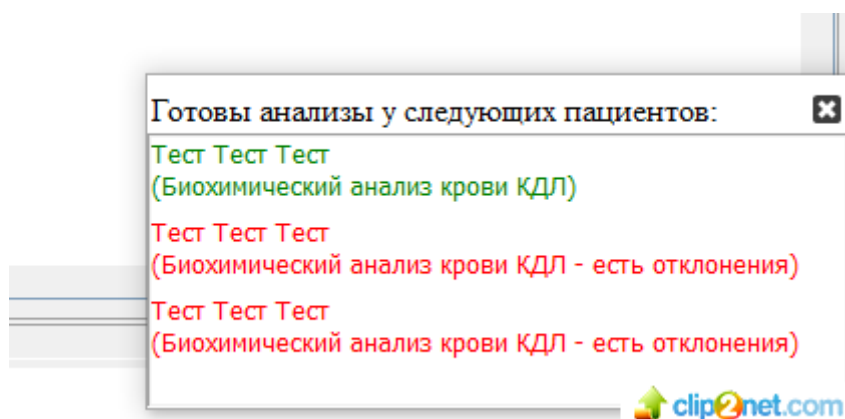

Зеленый цвет - все показатели в норме. Также зеленым цветом помечается всегда выполненные результаты с типом анализа: бактериология, цитология, цитология (гинекология), гистология.

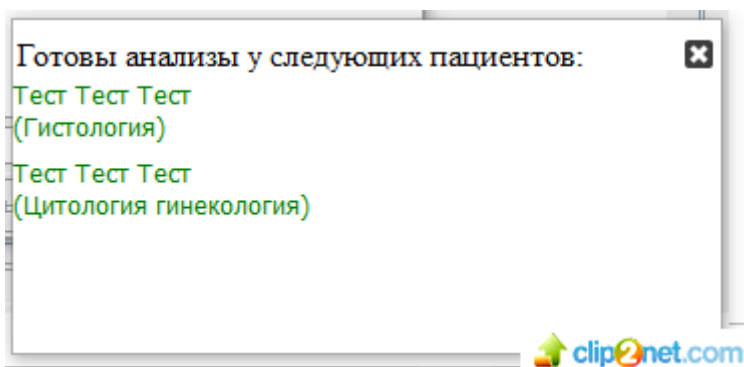

Revision #1

Created 29 July 2026 12:08:18 by Подопригора Дарья

Updated 29 July 2026 12:17:45 by Подопригора Дарья

1 2